

# BULLETIN TECHNIQUE

## Recommandations Covid-19


### Comment désactiver le caisson recyclage de la fonction chauffage nuit intermittent ?

Centrale de traitement d'air double flux GOLD RX (version C & D)

Les particules virales circulant dans les conduits d'air extrait peuvent être réintroduites dans le circuit d'amenée d'air lorsque les centrales de traitement d'air sont équipées d'un dispositif de caisson de recyclage.

Il convient, lors des épisodes épidémiques, de fermer ces volets de recirculation.

A l'aide de l'interface « MAIN HAND-HELD » (référence 32242201), suivre les étapes ci-dessous et vérifier les points suivants :

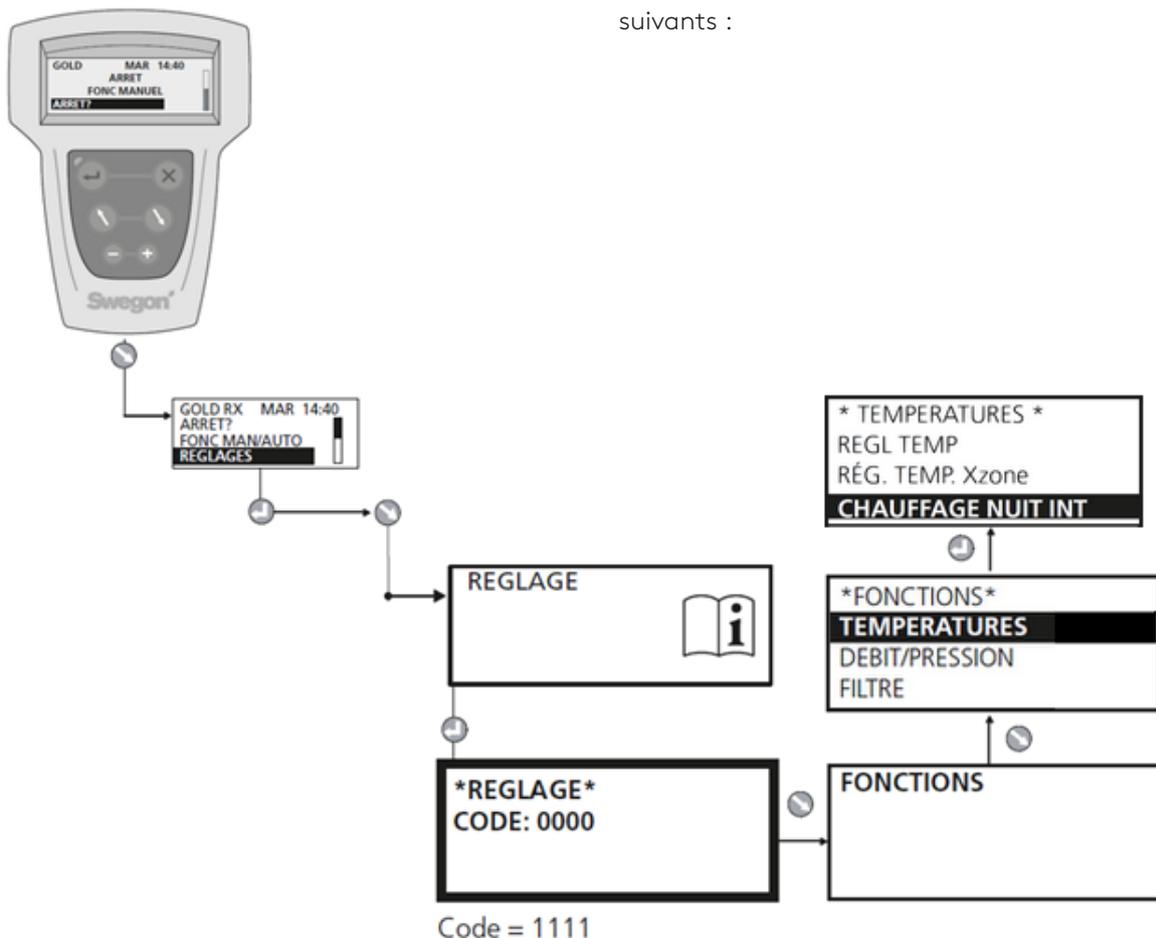

Accéder au menu « CHAUFFAGE NUIT INT » afin de positionner la fonction sur inactive dans le menu MARCHE/ARRÊT.

